
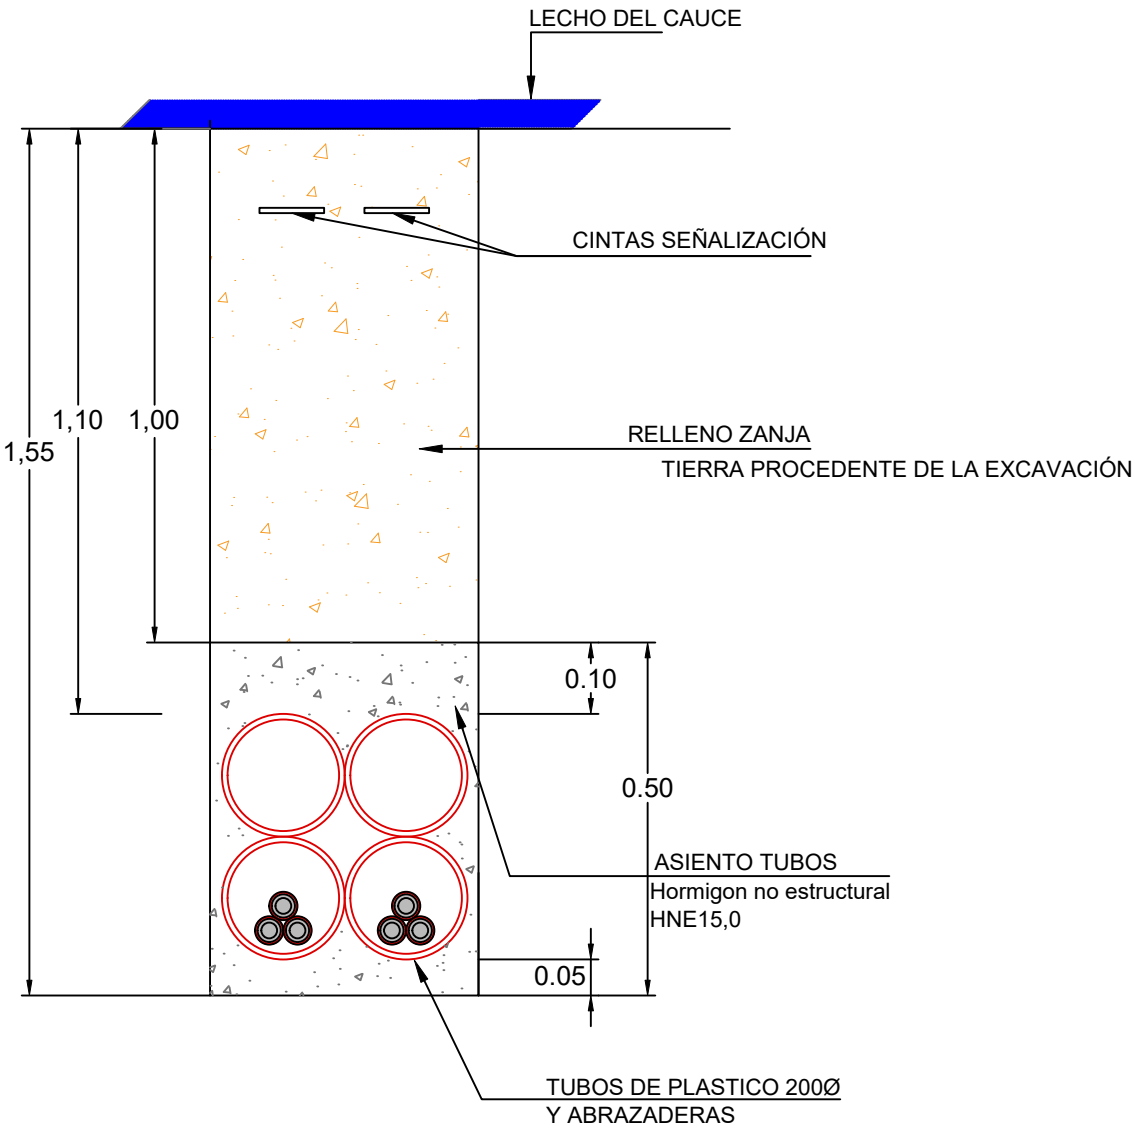


CANALIZACIÓN CRUCE DE CAUCES (Asiento de hormigón)
Canalización entubada con tubos 200 Ø (cables aislados
de 12/20 KV hasta 400 mm² inclusive)


Dimensiones en m




NOTA- Se ha indicado la profundidad de la zanja con las cotas mínimas.

GRADUADO EN INGENIERIA ELECTRICA  FDO. GINÉS CARRERO SÁNCHEZ Nº COLEGIADO 1.315	DIBUJADO : zMR		LSMT DC NUEVAS SALIDAS DE LA ST CAPARRAL HASTA CS A3 PK171 903712797 TT.MM. ATALAYA DEL CAÑAVATE, CAÑADA JUNCOSA Y HONRUBIA (CUENCA) DETALLE CANALIZACION CRUCE			FECHA: JULIO-2022	
	COMPROBADO: AGM					ESCALA: VARIAS	
			 Grupo IBERDROLA			ANULA ANULADO	
						HOJA 1 DE 1	
					PLANO Nº:03	A	


CANALIZACIÓN ENTUBADA 2T HORIZ. 200 EN CALZADA

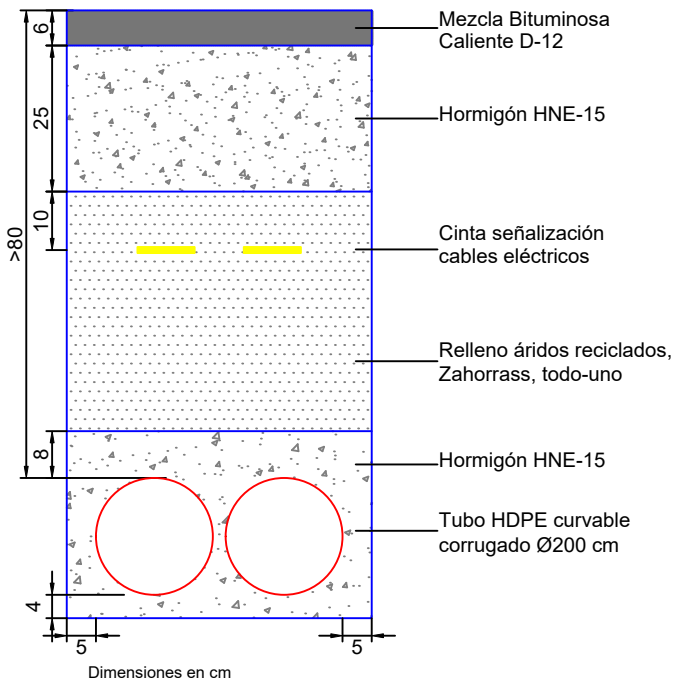


CANALIZACIÓN ENTUBADA 2T HORIZ. 160 EN CALZADA

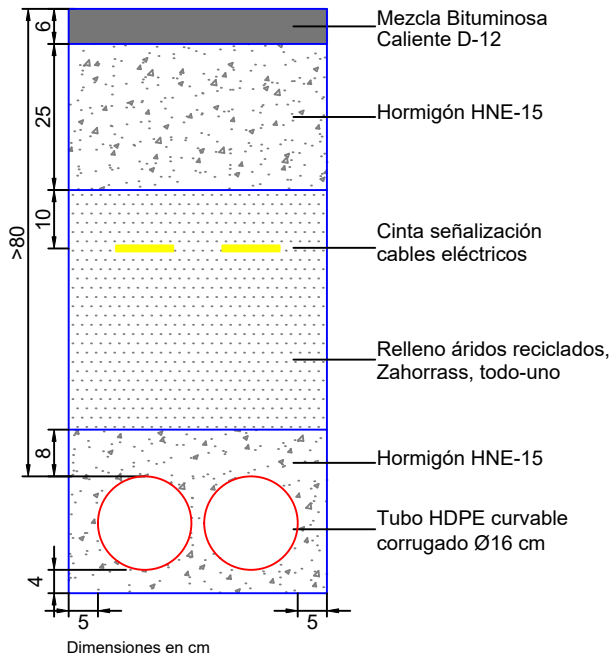


CANALIZACIÓN ENTUBADA 4T 200 EN CALZADA

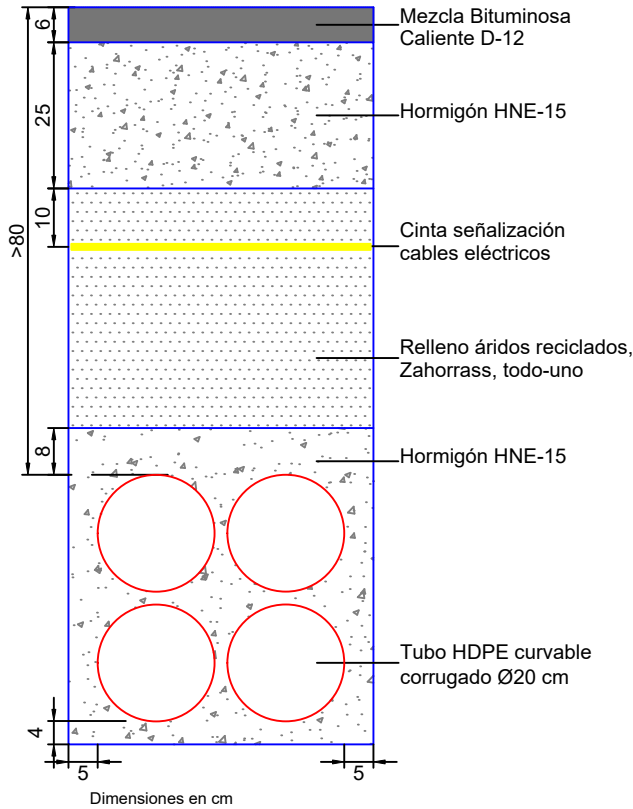


CANALIZACIÓN ENTUBADA 6T O MAS, DE 200 EN CALZADA

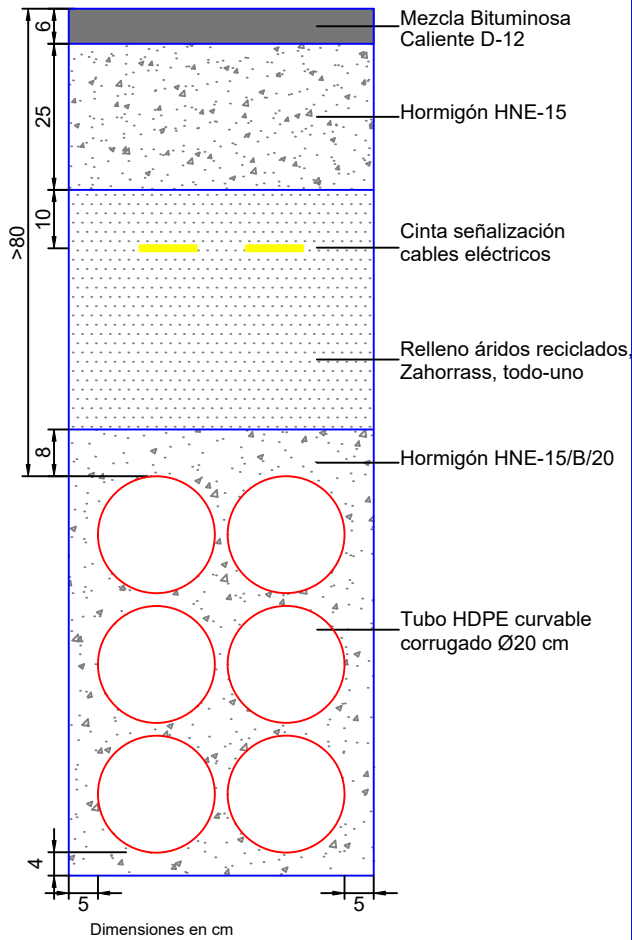

CANALIZACIÓN ENTUBADA 2T HORIZ. 160 EN ACERA/TIERRA
ASIENTO ARENA

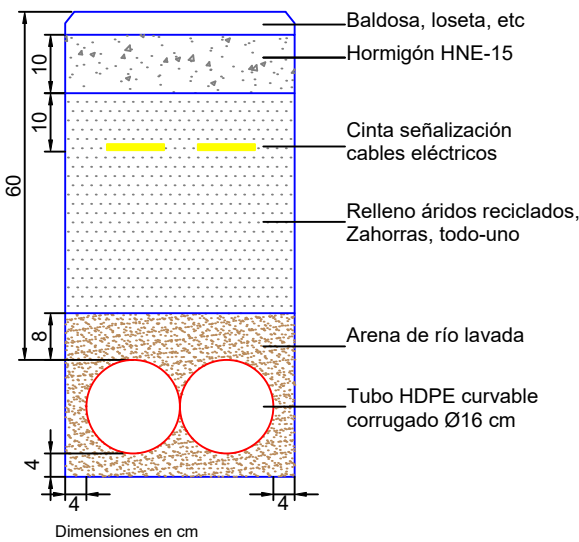

CANALIZACIÓN ENTUBADA 4T 160 EN CALZADA

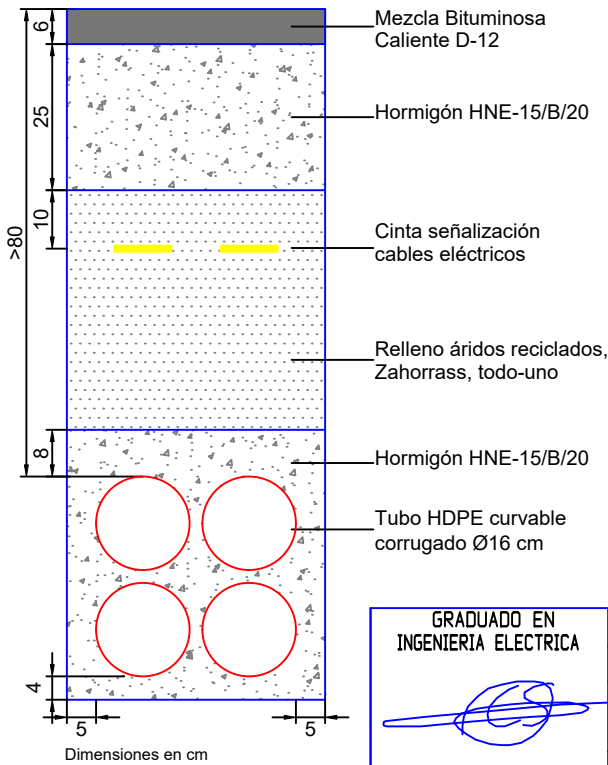

CANALIZACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA TIERRA
Dos líneas de M.T.

